





中国 2020-000726
 国际互认
 检测
 TESTING
 CNAS L0230



180001280333

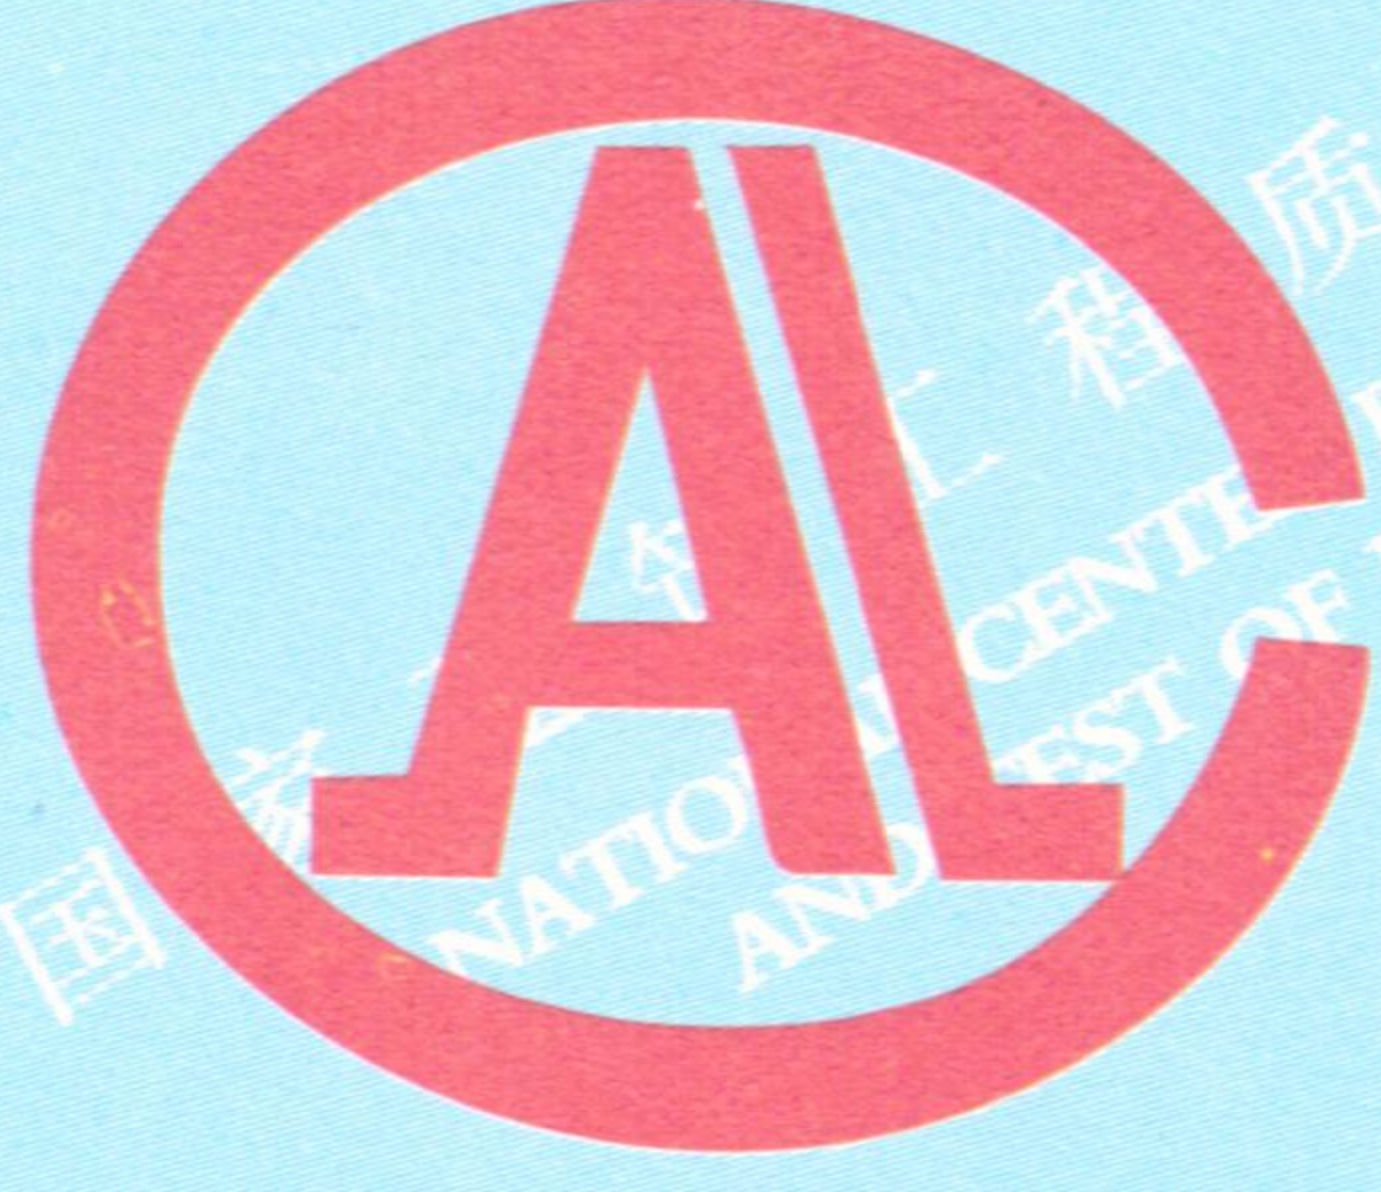

(2018)国认监认字(077)号

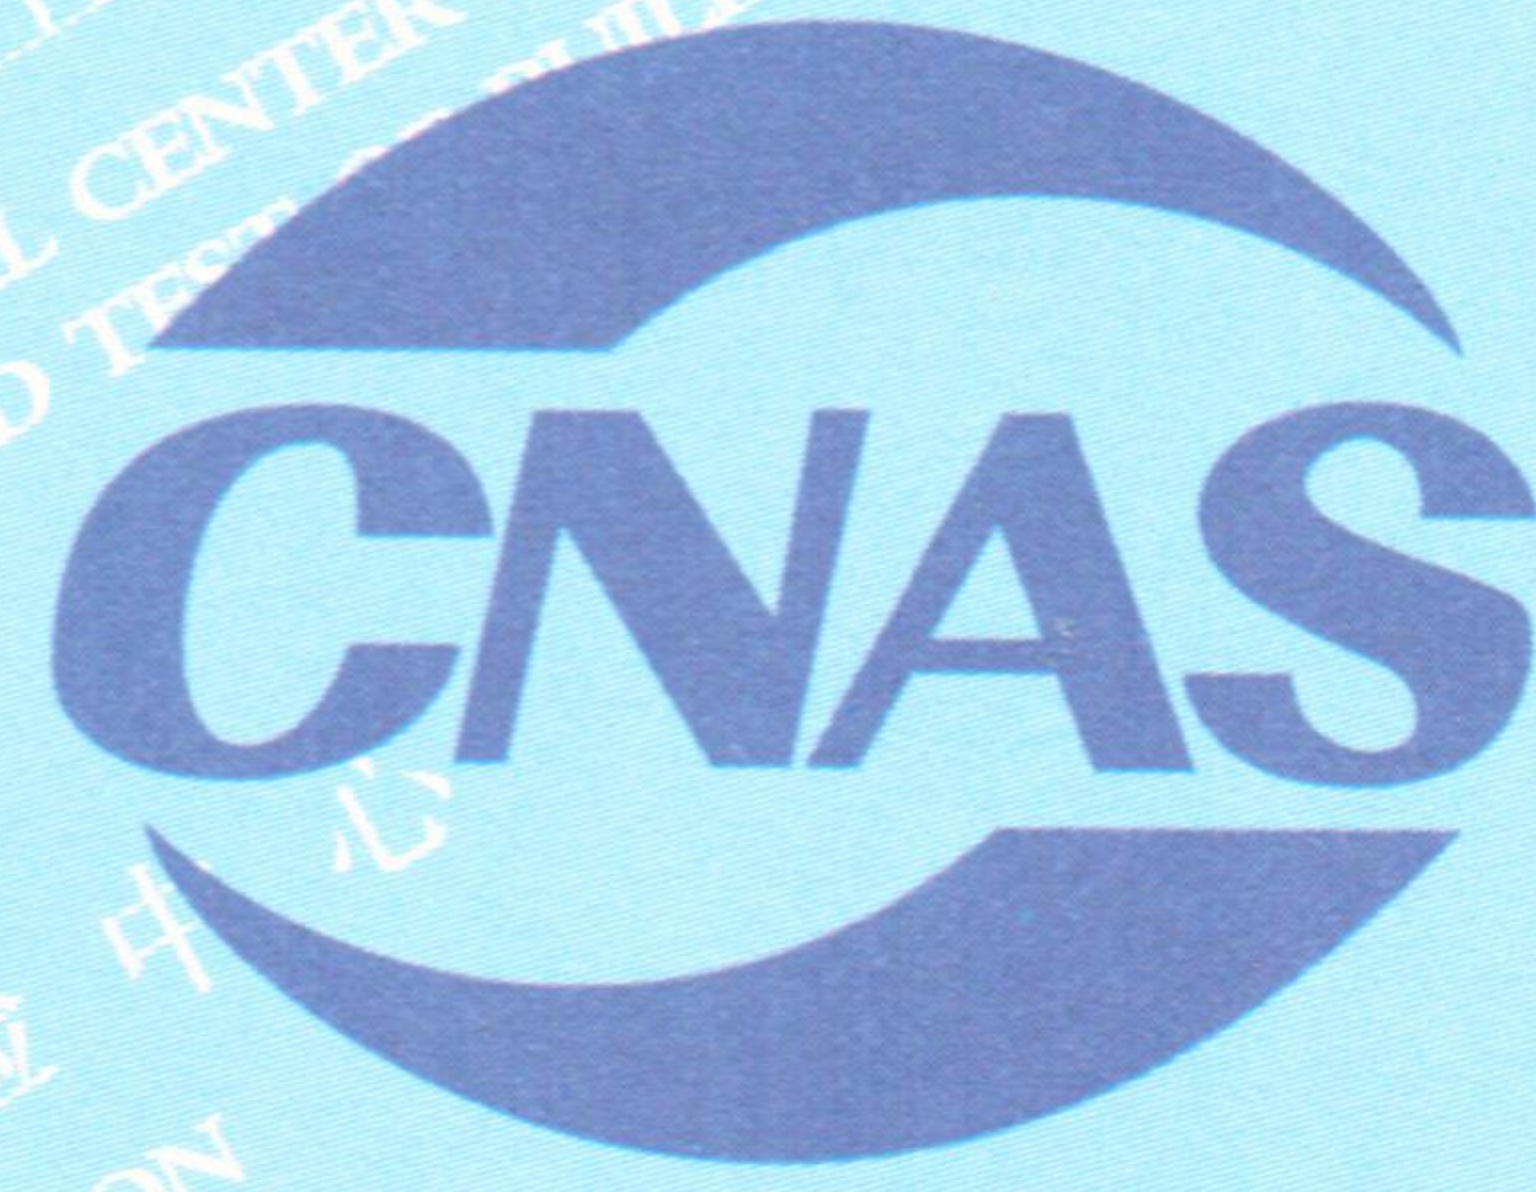

检 验 报 告

TEST REPORT

BETC-WH1-2020-00059

工程/产品名称

Name of Engineering/Product

使你佳603中性醇型高级中性厨卫防霉胶

委托单位

Client

江门大光明粘胶有限公司

检验类别

Test Category

委托型式检验

国家建筑工程质量监督检验中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION

AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

注 意 事 项

NOTICE

1. 报告无“检验鉴定章”或检验单位公章无效；

Test report is invalid without the “Stamp of test report” or that of test department on it.

2. 复制报告未重新加盖“检验鉴定章”或检验单位公章无效；

Duplication of test report is invalid without the “Stamp of test report” or that of test department re-stamped on it.

3. 报告无主检、审核、批准签字无效；

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4. 报告涂改无效；

Test report is invalid if altered.

5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出；

Different opinions about test report should be reported to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6. 一般情况，委托检验仅对来样负责，样品信息由委托方提供。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only and the sample information is provided by clients.

地址：北京市朝阳区北三环东路30号

ADD: NO.30, Beisanhuan East Road, Chaoyang District, Beijing, China

电话(Tel) : 010-84281338 010-64517787

投诉电话: 010-64517830

传真(Fax) : 010-84288515 010-84281338

邮政编码(Post code): 100013

Internet: <http://www.cabr-betc.com>

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING




委托编号 (Commission No.): 2020-000726

报告编号 (No. of Report): BETC-WH1-2020-00059

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位 (Client)		江门大光明粘胶有限公司			
地址 (ADD.)		-----		样品编号 (NO.)	WH1-2020-00059
样品 (Sample)	名称 (Name)	使你佳603中性醇型高级中性厨卫防霉胶		状态 (State)	正常
	商标 (Brand)	使你佳		规格型号 (Type/Model)	300mL/支
生产单位 (Manufacturer)		江门大光明粘胶有限公司			
送样日期 (Date of delivery)		2020-03-10		数量 (Quantity)	7支
工程名称 (Name of engineering)		-----			
检验 (Test)	项目 (Item)	全性能检测 (型式检验项目)		地点 (Place)	北三环建筑围护系统试验室, 葛渠微生物试验室
	仪器 (Instruments)	电子天平、热老化箱 (093) 4#、低温箱、岛津电子万能试验机		日期 (Date)	2020-03-17~05-08
检验依据 (Test based on)		JC/T 885-2016 《建筑用防霉密封胶》 GB/T 1741-2007 《漆膜耐霉菌性测定法》			
判定依据 (Criteria based on)		JC/T 885-2016 《建筑用防霉密封胶》			
检验结论 (Conclusion)					
<p>经检测, 该样品防霉性能的检测结果显示达到《建筑用防霉密封胶》JC/T 885-2016的0级技术要求, 其余项目的检测结果均符合《建筑用防霉密封胶》JC/T 885-2016中20LM级的技术要求。 (本页以下无正文)</p>					
备注		-----			
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.)	报告日期 (Date)	
刘恩	张敏	李岩	010-64517714	2020-05-08	

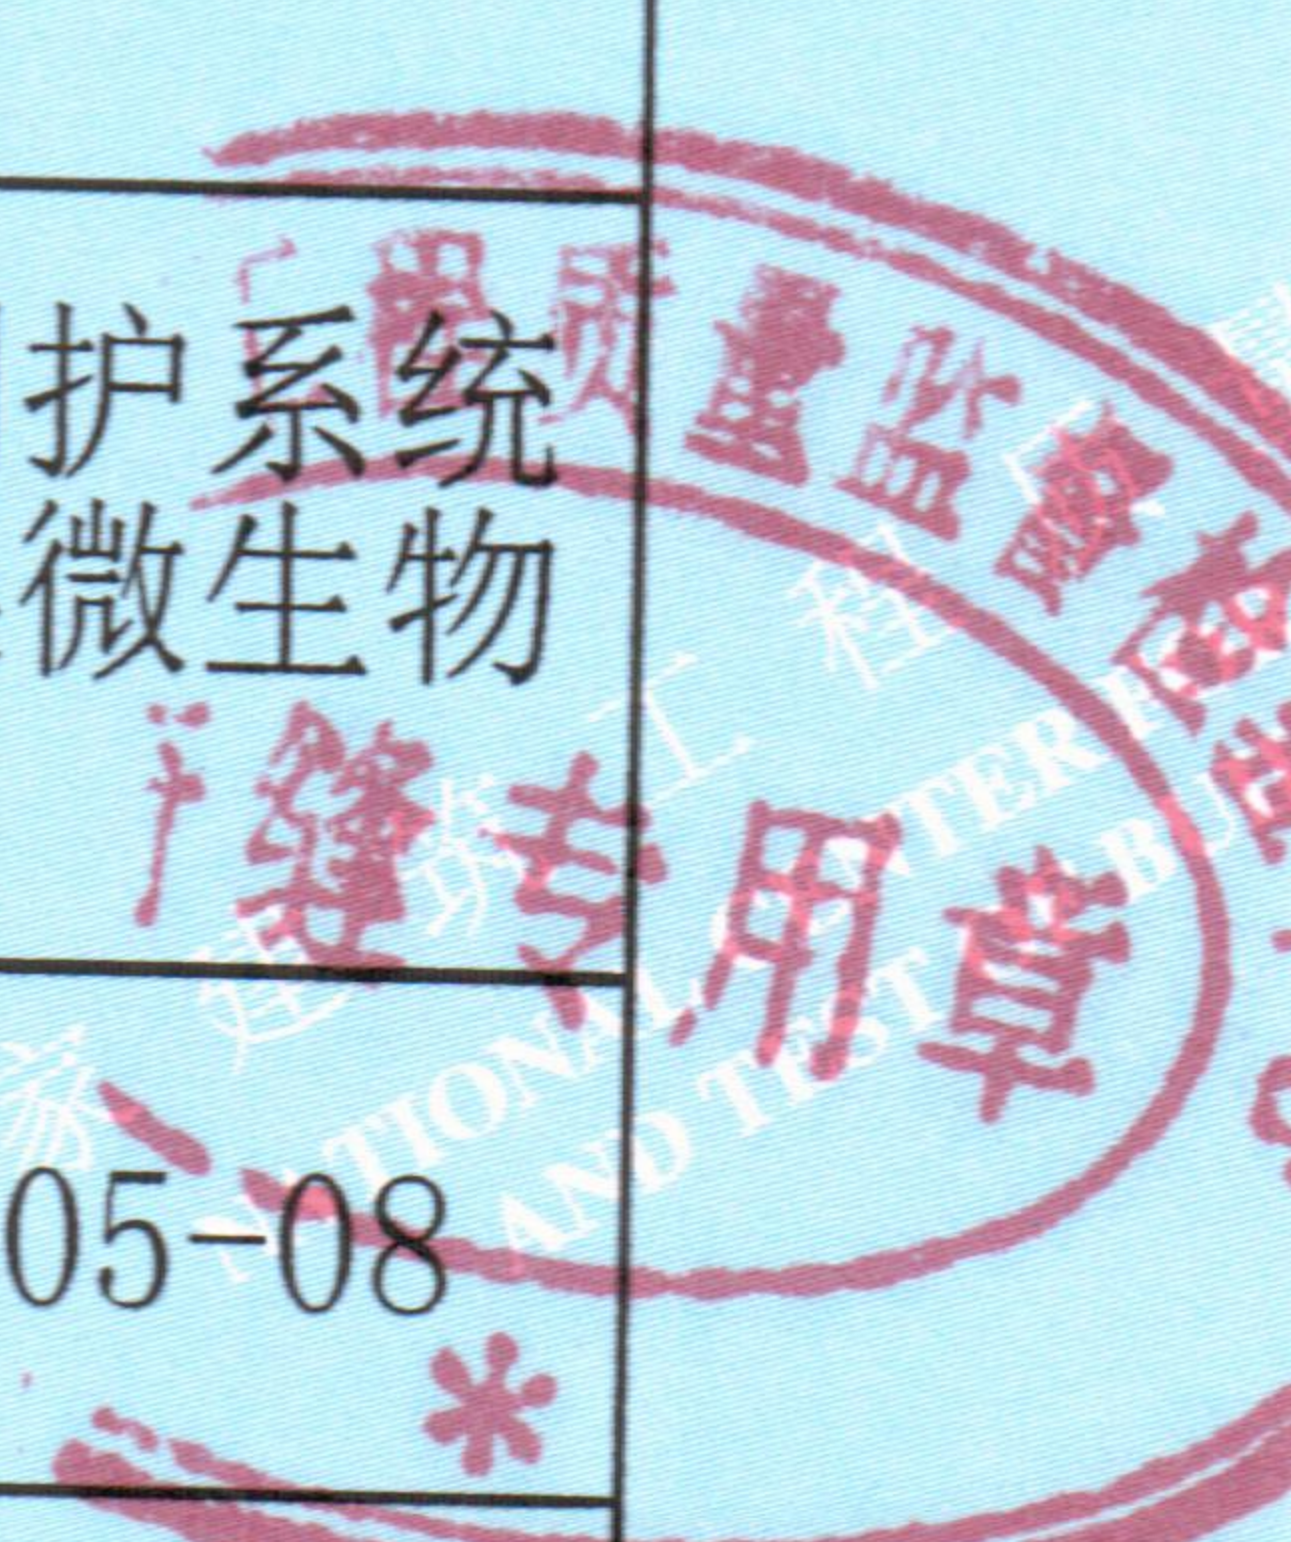

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号: 2020-000726

报告编号: BETC-WH1-2020-00059

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

检验数据

序号	检测项目	技术指标 (20LM)	基材类型	检测结果 (20LM)	单项评定
1	外观	应为细腻、均匀膏状物或粘稠体, 不应有气泡、结块、结皮或凝胶, 无不易分散的析出物。	—	细腻、均匀膏状物, 无气泡、结块、结皮和凝胶, 无不易分散的析出物。白色。	合格
2	下垂度	垂直/mm	非阳极氧化铝合金槽	0	合格
		水平		无变形	
3	表干时间/h	≤3	玻璃板	0.4	合格
4	挤出性/(mL/min)	≥80	—	563	合格
5	弹性恢复率/%	≥60	浮法玻璃	63	合格
6	拉伸模量/MPa	23℃	浮法玻璃	0.2	合格
		-20℃	浮法玻璃	0.2	合格
7	定伸粘结性	无破坏	浮法玻璃	无破坏	合格
8	冷拉-热压后粘结性	无破坏	浮法玻璃	无破坏	合格
9	浸水后定伸粘结性	无破坏	浮法玻璃	无破坏	合格
10	质量损失率/%	≤10.0	金属环	4.2	合格
11	防霉性/级	0级或1级	—	0级	合格
备注		基材清洗液: 50% 异丙醇(北京化学试剂公司)水溶液。			